


Armação negativa da laje do fundo (nível 0.0)

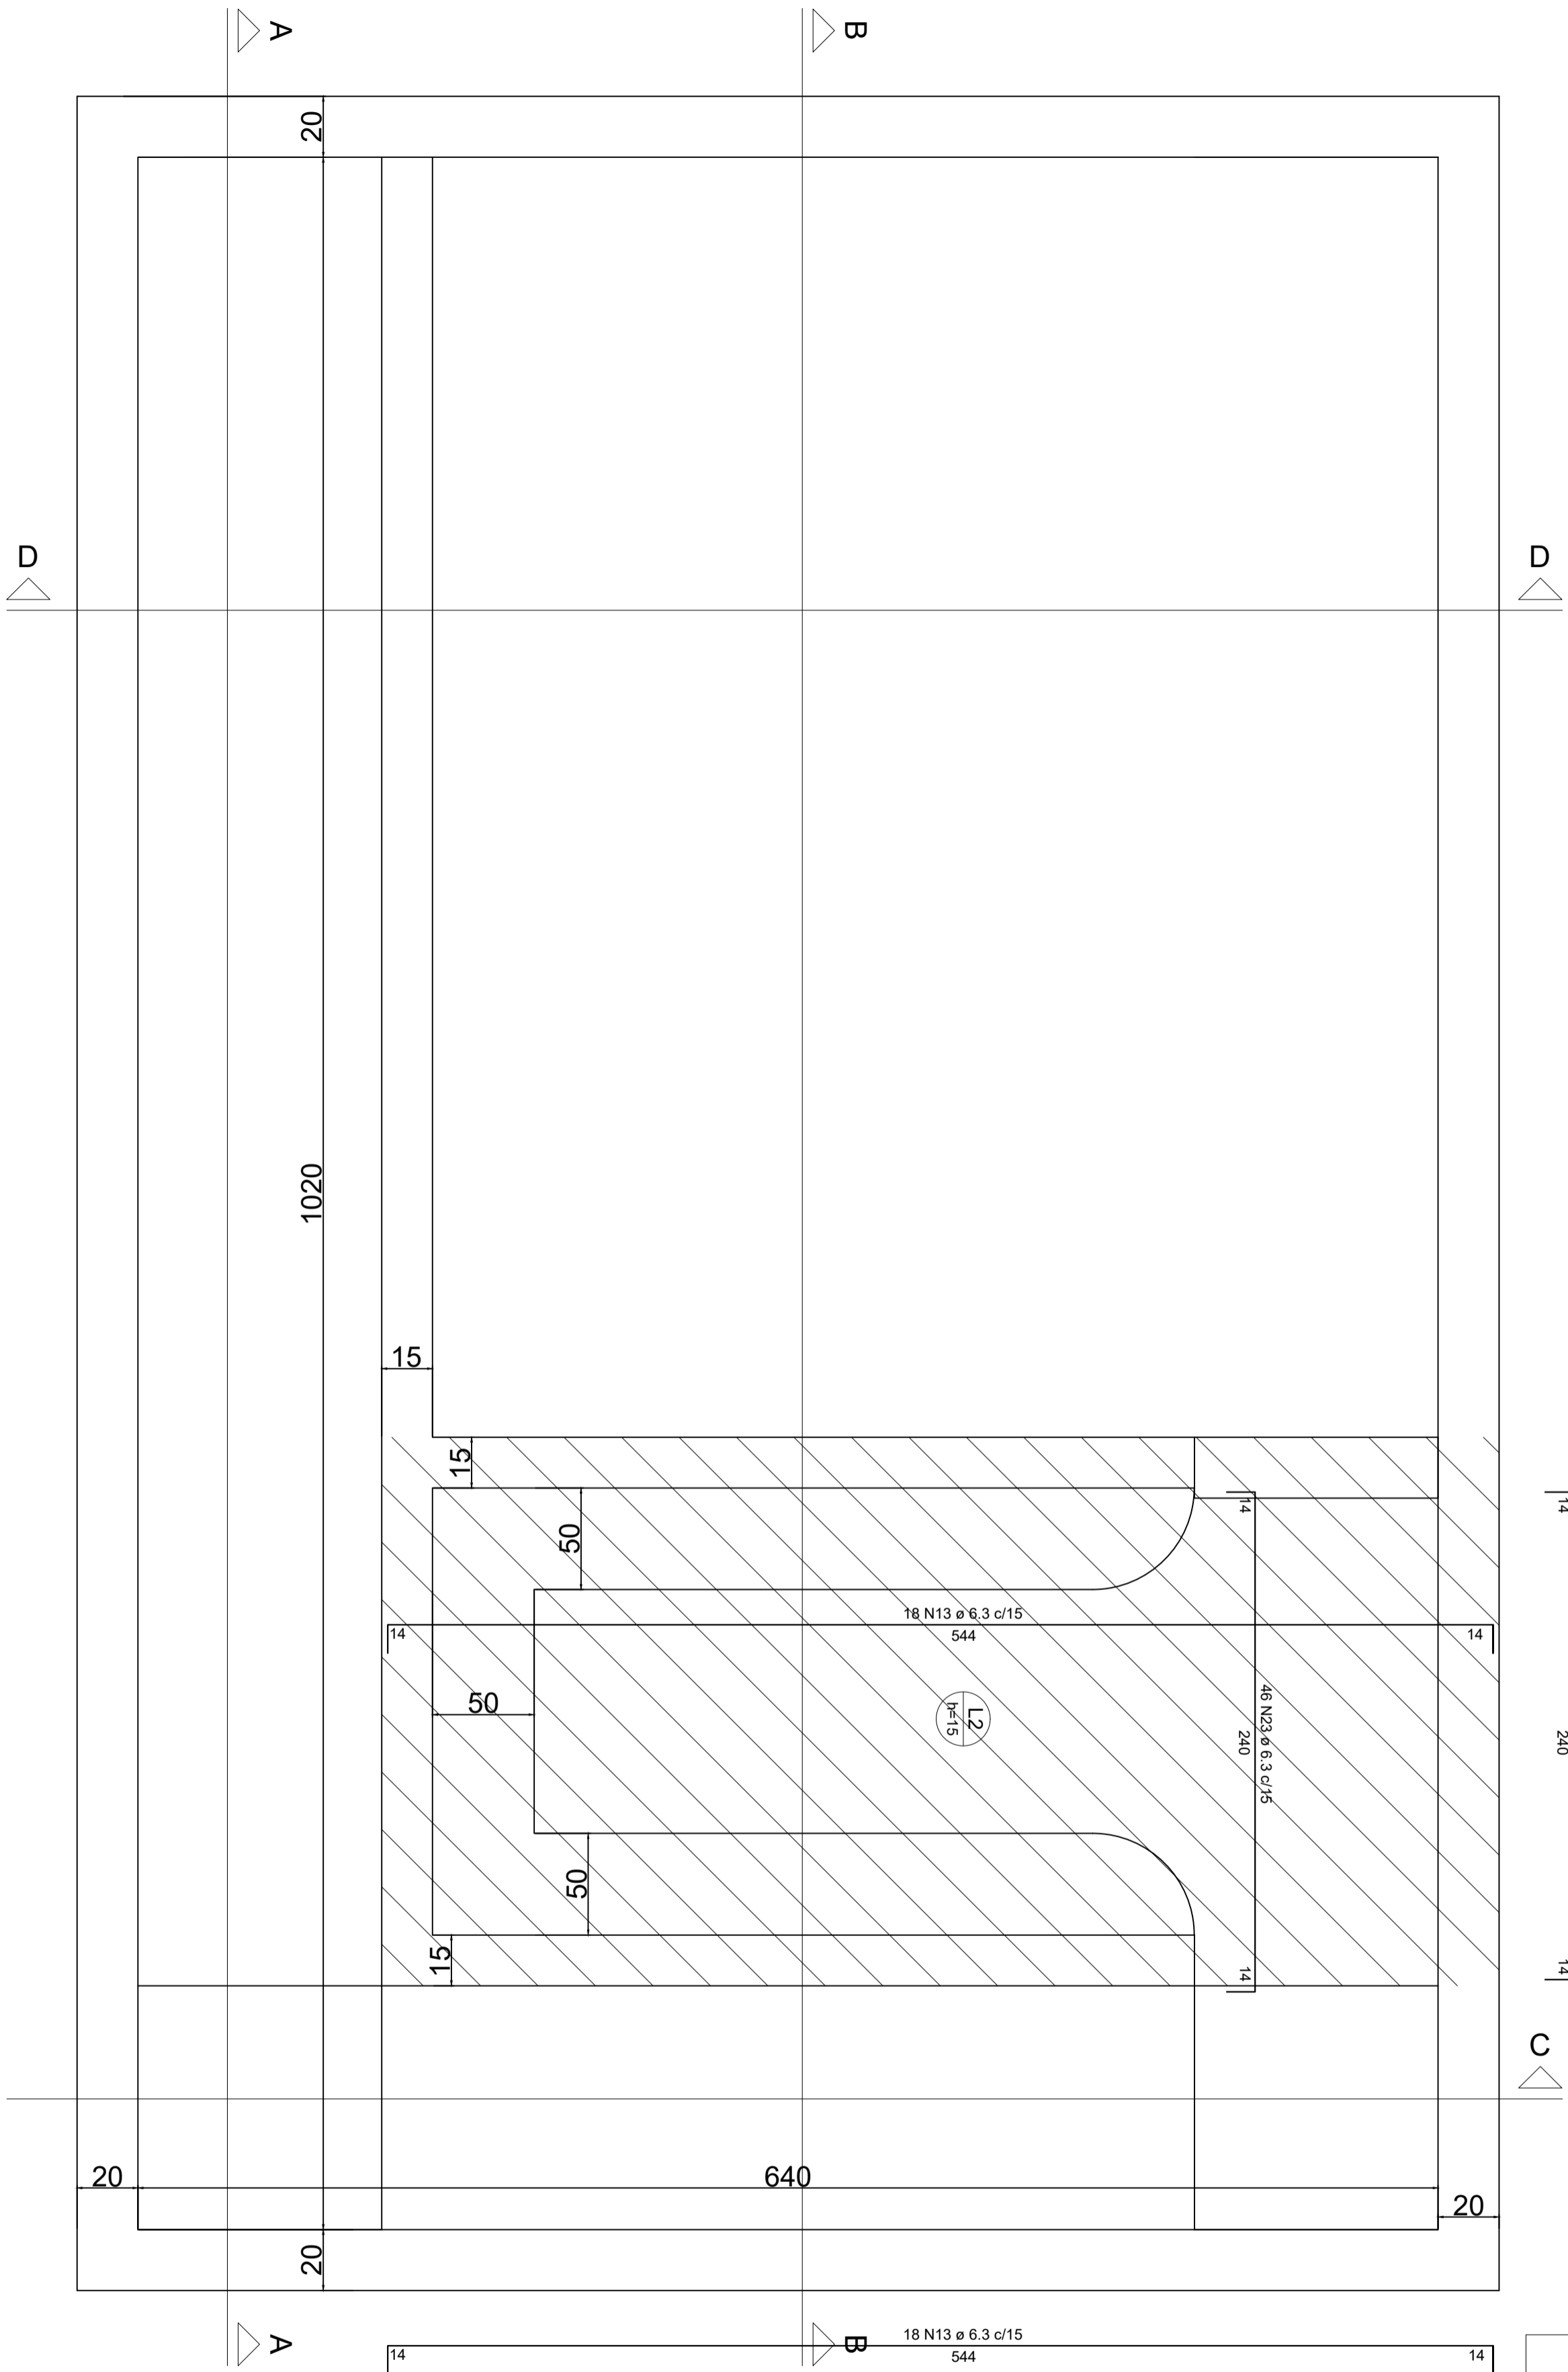

Armação negativa da laje da prainha (nível 40)

- NOTAS:
- Cura úmida nos primeiros 7 dias após a concretagem;
 - Todas as aberturas deverão possuir esperas nas formas previamente às concretagens;
 - Obrigatória a inserção de estribos imediatamente antes e depois das aberturas nas vigas, bem como a inserção de barras longitudinais para reforço da seção nas aberturas, para suprir a menor seção resistente de concreto. Neste caso, consultar o projetista para dimensionamento destes reforços;
 - Todas as medidas devem ser conferidas junto ao projeto arquitetônico previamente à execução;
 - Para alteração, adição ou supressão de qualquer elemento estrutural, o responsável técnico deverá ser consultado;
 - Dimensões em centímetros;
 - Resistência característica do concreto: Fck = 30Mpa;
 - Utilizar espaçadores para garantir cobrimento da armadura.
- Medidas dos principais elementos estruturais:
Paredes externas: 20cm
Paredes internas: 15cm
Laje de fundo e rampas: 15cm
Medidas livres internas: conforme cotas e/ou projeto arquitetônico

COBERTURA DE PISCINA EM CONCRETO ARMADO	
Projeto Estrutural	
Formas do pavimento "Fundações" e do pavimento "Cobertura"	
Endereço:	APAE, Rancho Queimado/SC.
Data:	29/08/2021
Prancha:	2/8
Escala:	1/25
Resp. Técnico:	Contratante:
Juliano Domingos Teixeira Eng. Civil - CREA/SC 143575-0	RKS Empreendimentos e Participações Ltda CNPJ: 07.135.266/0001-90