




10 DETALHE DA ENTRADA DE ENERGIA SEM ESCALA

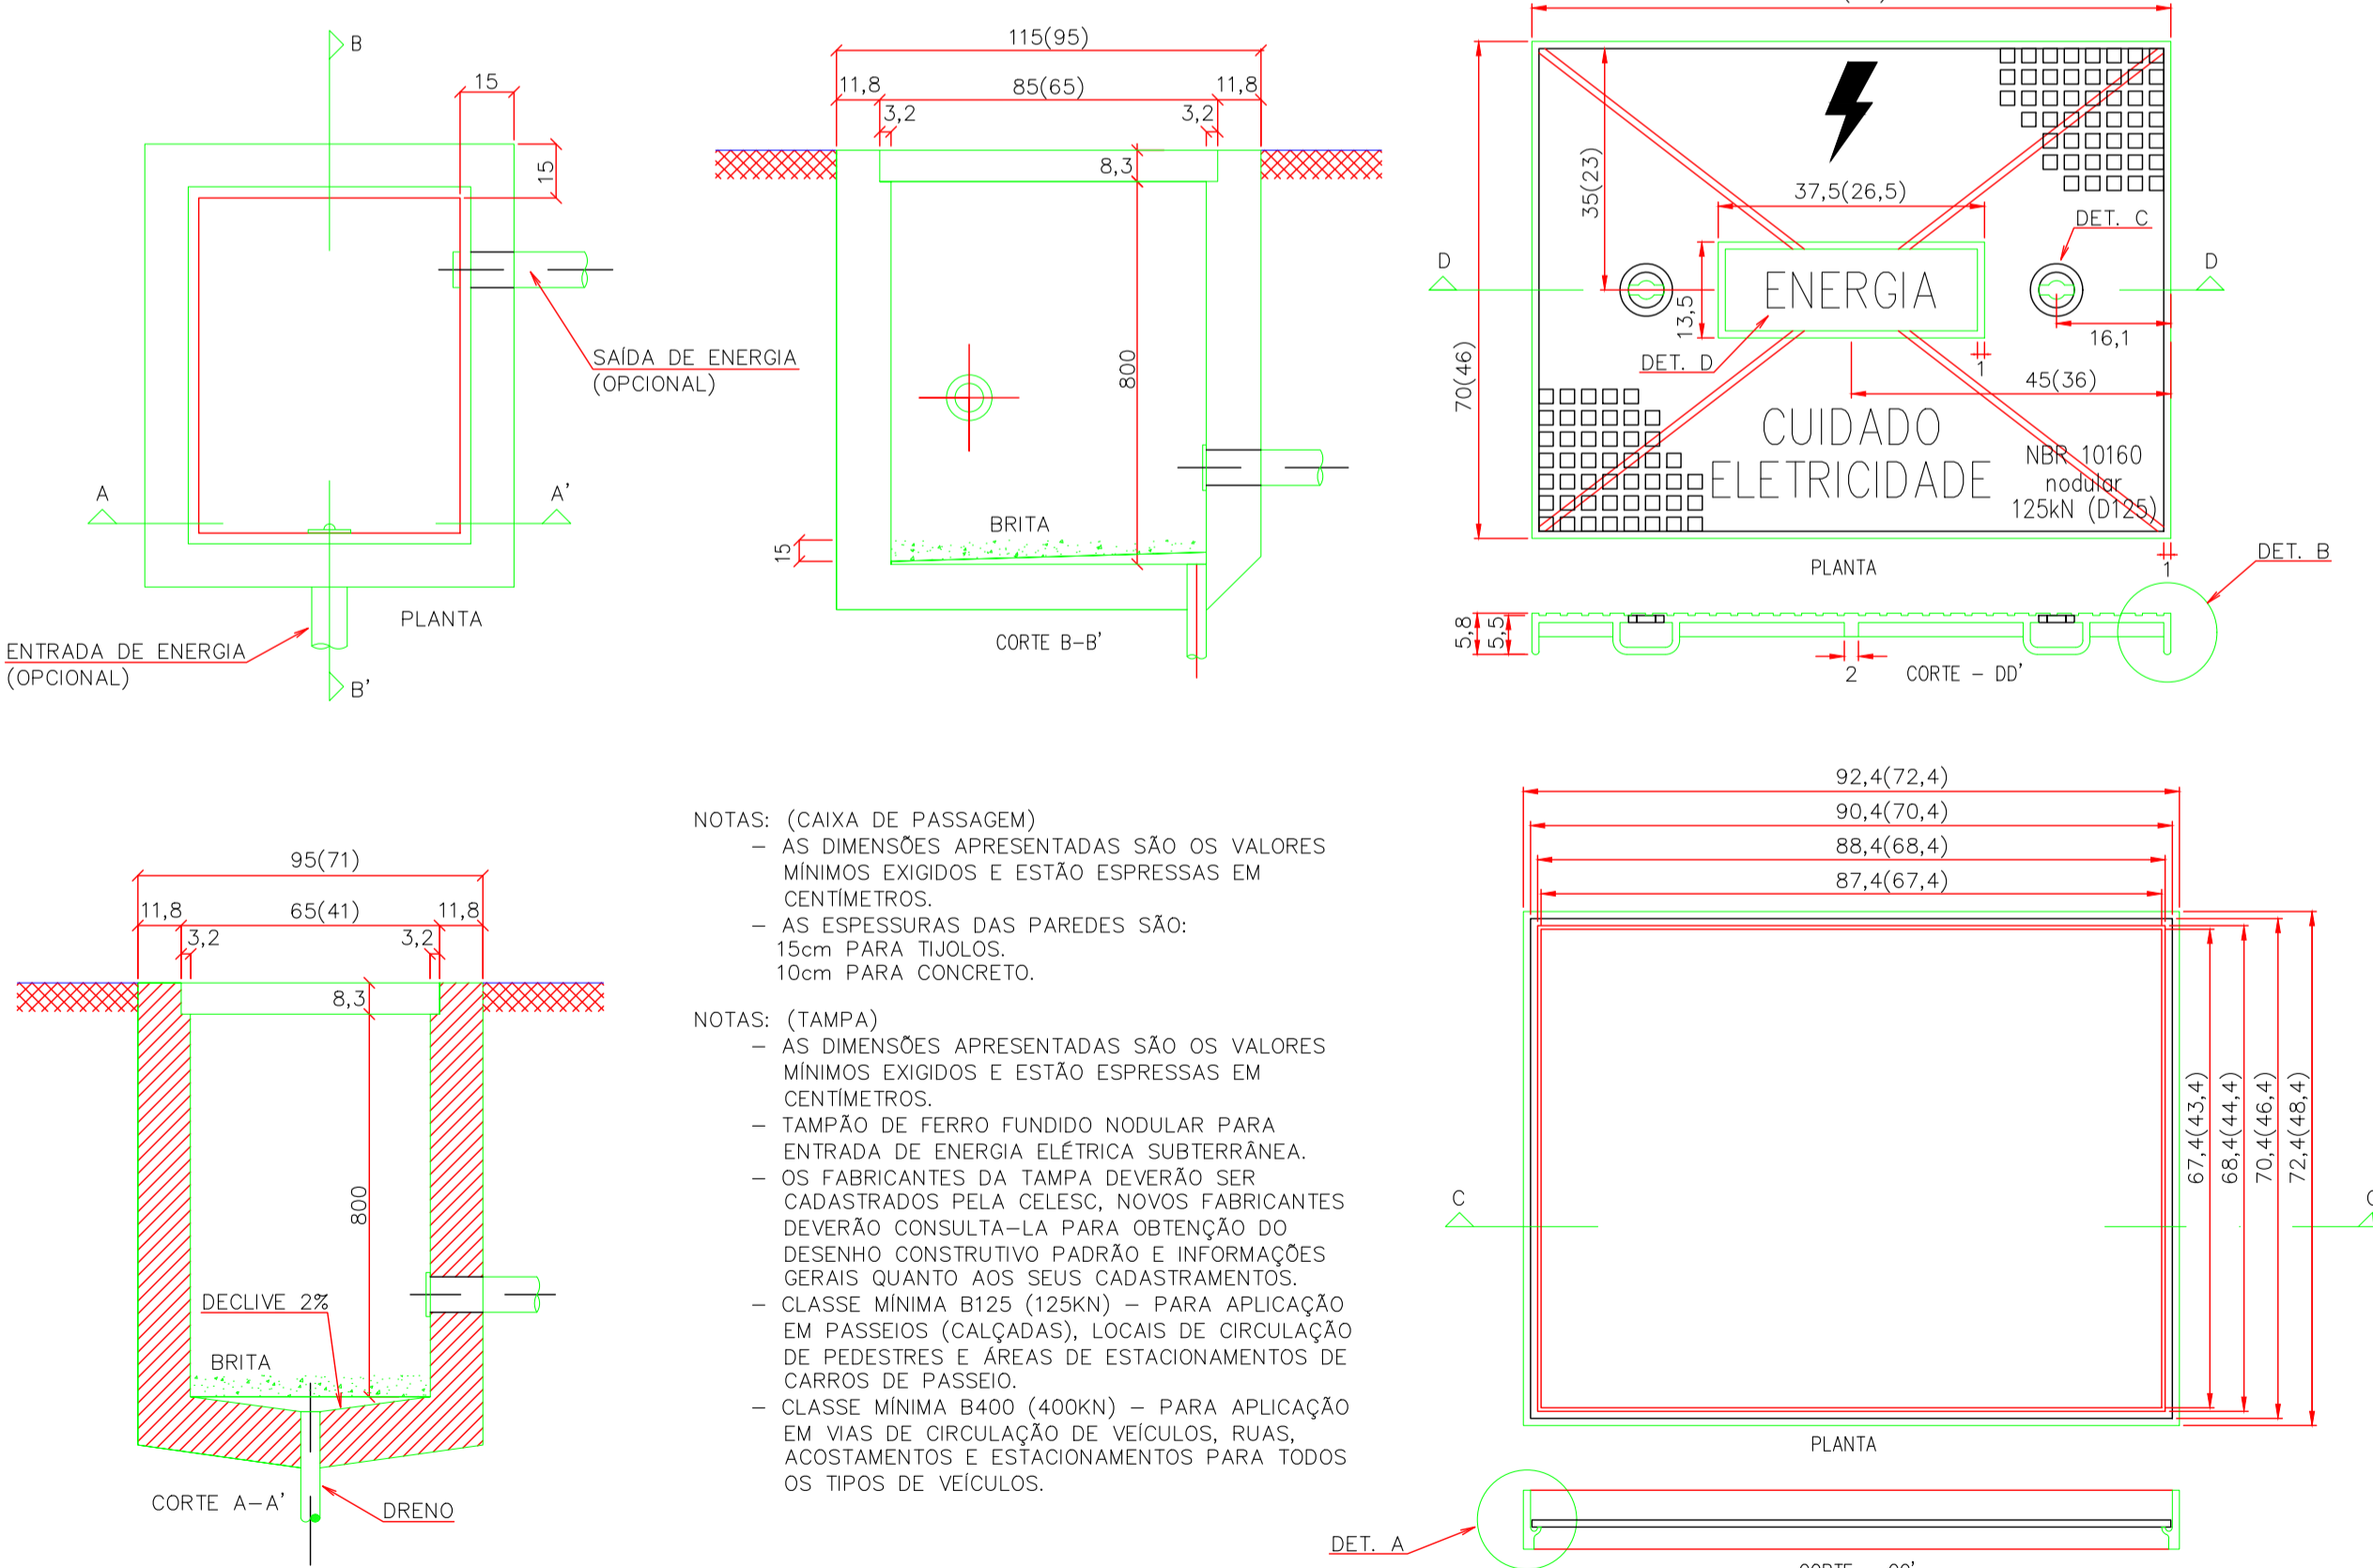

12 DETALHE CAIXAS DE PASSAGEM ELÉTRICA SEM ESCALA

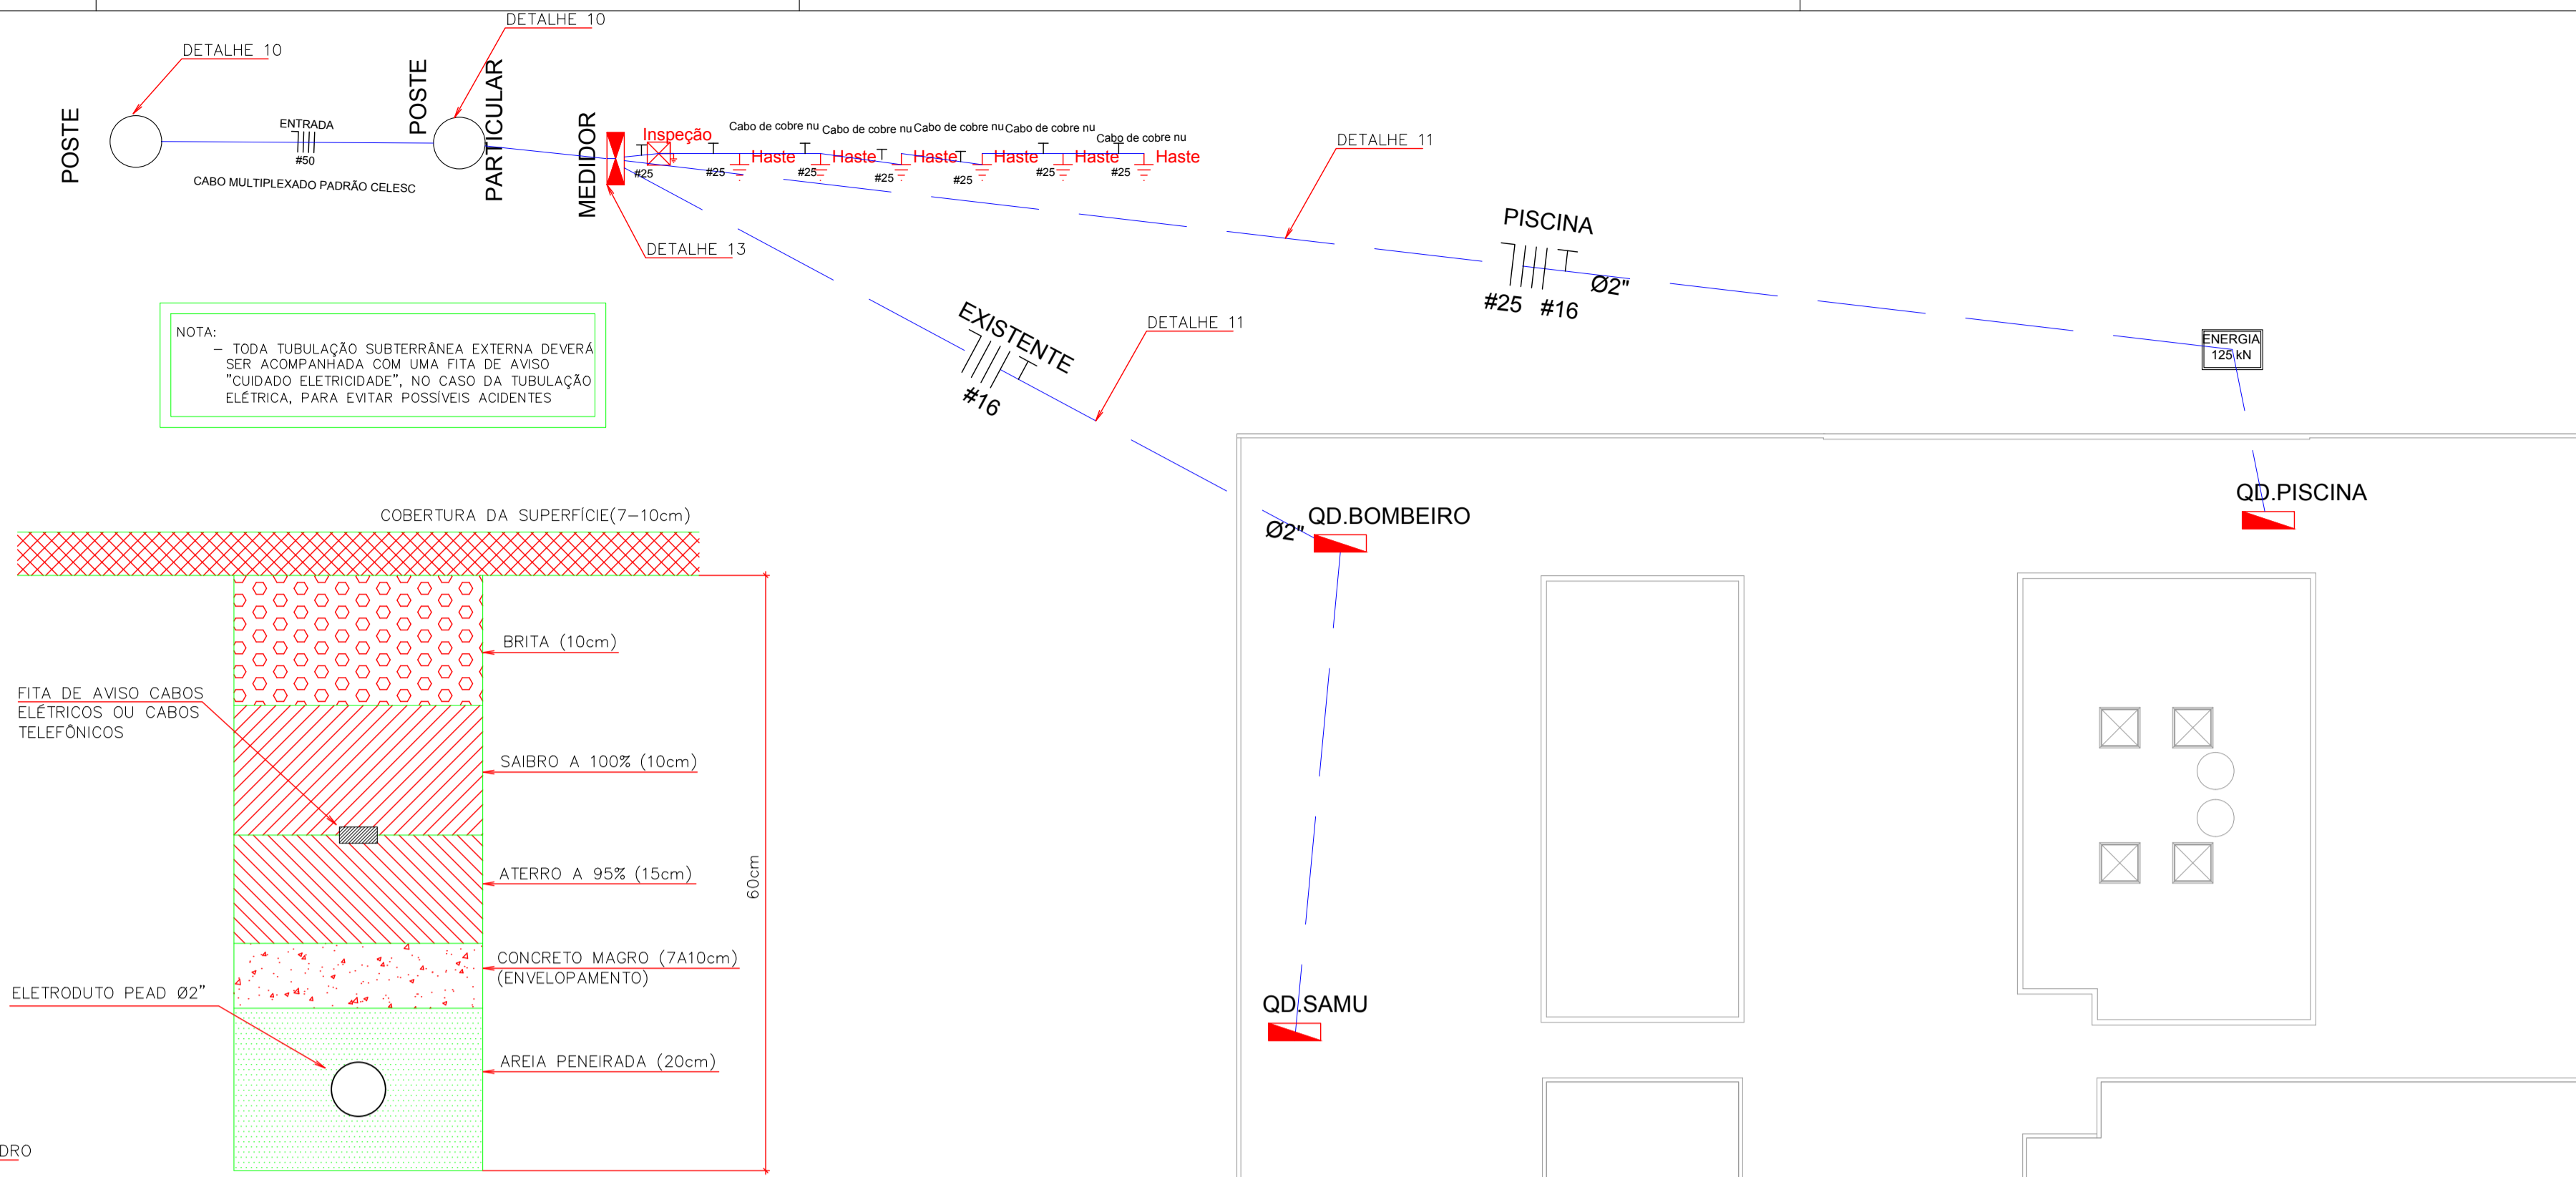


11 DETALHE ELETRODUTOS SUBTERRÂNEOS SEM ESCALA

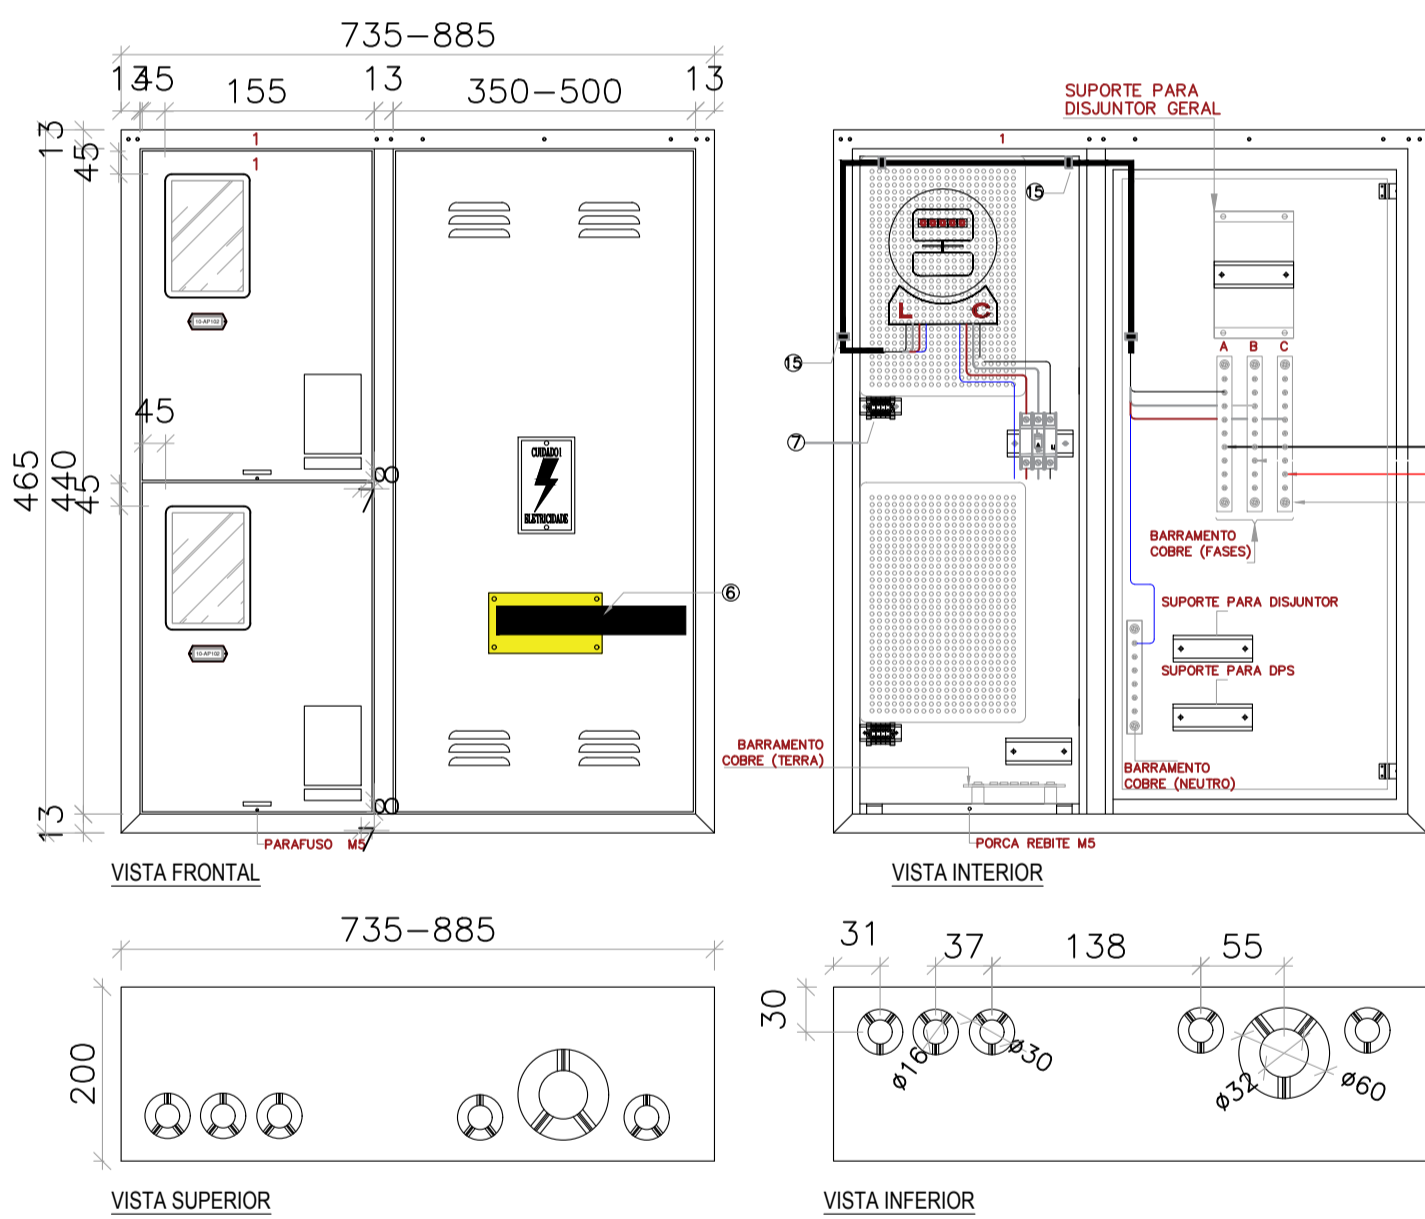

13 DETALHE GRUPO MEDIDORES SEM ESCALA

15 IMPLANTAÇÃO SEM ESCALA

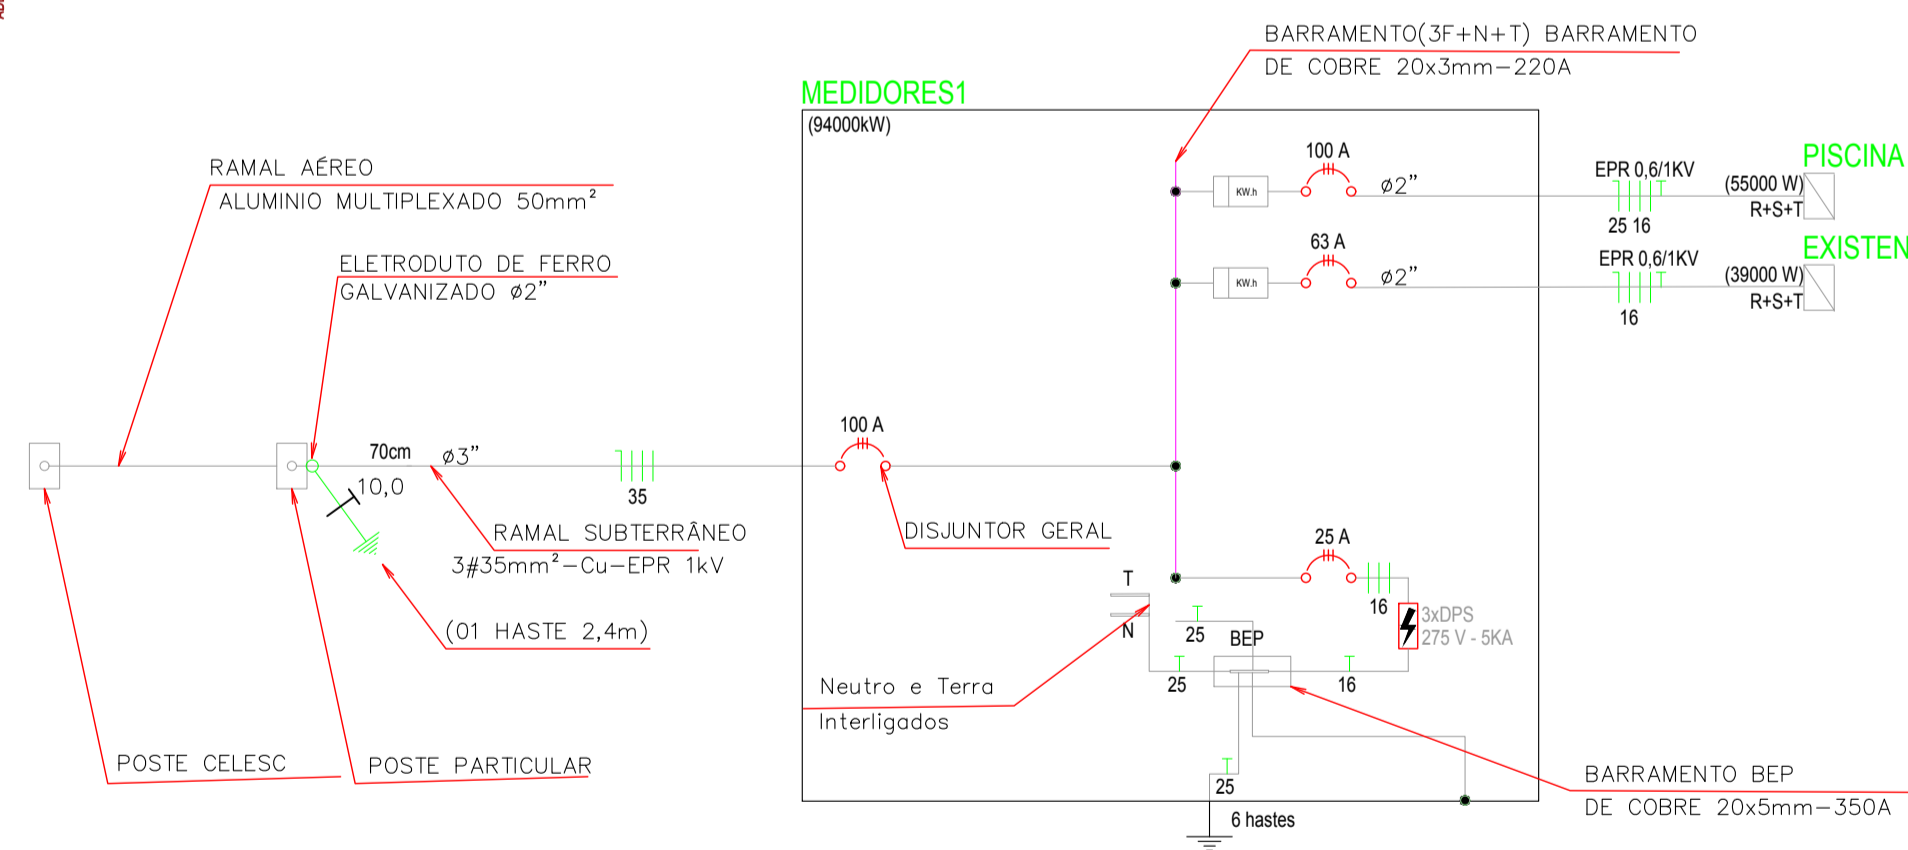

14 DIAGRAMA UNIFILAR SEM ESCALA

|          |  |  |  |                             |  |
|----------|--|--|--|-----------------------------|--|
| OBRA     |  | COMPLEXO AQUAT.  |  | ADATTARE                    |  |
| PROJETO  |  | PROJETO ELÉTRICO   |  | PRODUTORES DE SUBSISTÊNCIA  |  |
| CONTEÚDO |  | DETALHES DA ENTRADA DE ENERGIA, ENTRADA DE ENEGIA, E DIAGRAMA UNIFILAR DA ENTRADA DE ENERGIA |  | ESCALA: ind. DATA: SET/2021 |  |
| LOCAL:   |  | RUA PEDRO GUILHERME HEINZ, MORRO CHATO, RANCHO QUEIMADO-SC                                   |  | PROJETO:                    |  |
| CLIENTE: |  | PREFEITURA DE RANCHO QUEIMADO (CNPJ: 04.899.302/0001-96)                                     |  | RANCHO:                     |  |
|          |  | Eng. Danielito Junior Luis Ornelas (CREA-SC: 146408-9)                                       |  | 04/04                       |  |