



Planta sistemas preventivos contra incêndio  
Esc.: 1/50

LEGENDA/SIMBOLOGIA	
	EXTINTOR POS - TIPO 20-B-C
	SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DE LOCAL COM ROTEIRO INTERNO DE ACESSIBILIDADE PLACA LUMINOSA DIMENSÃO 25x16 CM
	SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DE LOCAL COM INDICAÇÃO DE SAÍDA PLACA LUMINOSA DIMENSÃO 25x16 CM
	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA (BLOCO AUTÔNOMO - 30 LUX)
	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA (BLOCO TIPO PAROLETE 130x LUMENS)
	SENTEIRO DE ROTA DE FUGA
	PISO ANTIDERRAP. E INCOMBUSTÍVEL (REF. AO PROTOCOLO DA ABNT NBR 13603-100)

Para os sistemas de iluminação de emergência e sinalização de abandono de local deverá ser previsto circuito elétrico específico com disjuntor devidamente identificado, sendo que cada bloco autônomo deverá possuir uma tomada independente.

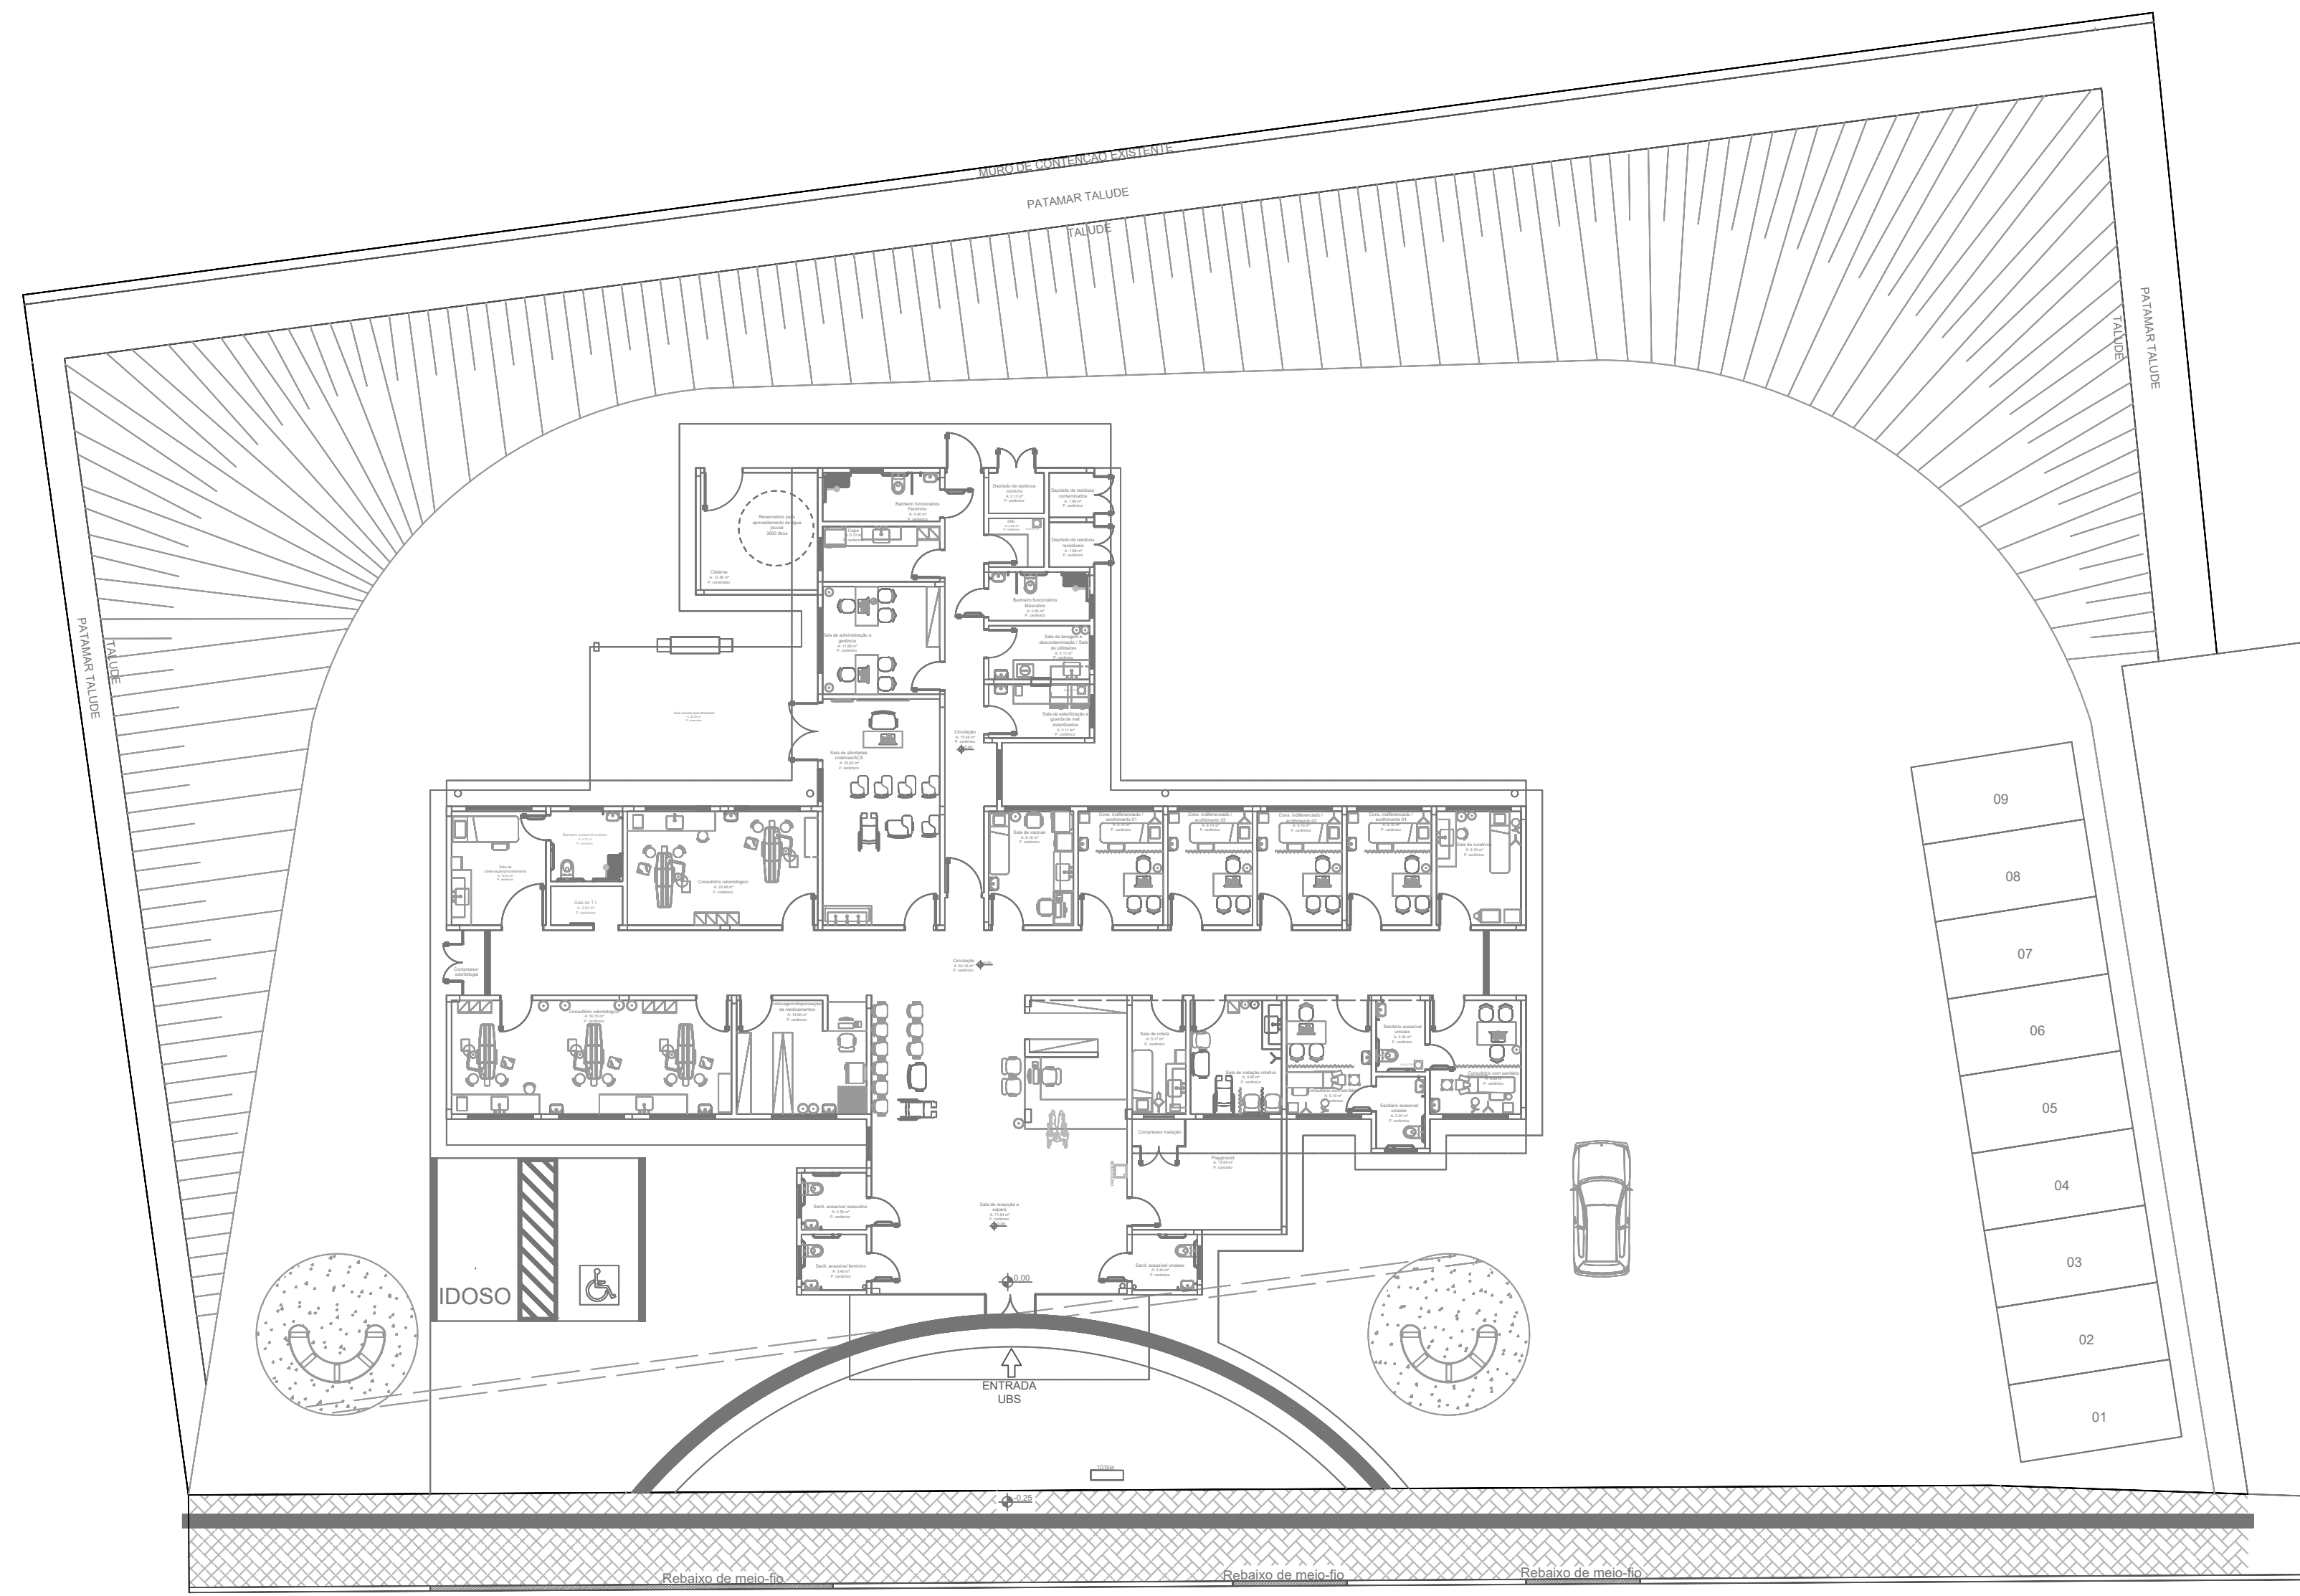

RUA OTÍLIA SCHAPPO BUNN, CENTRO

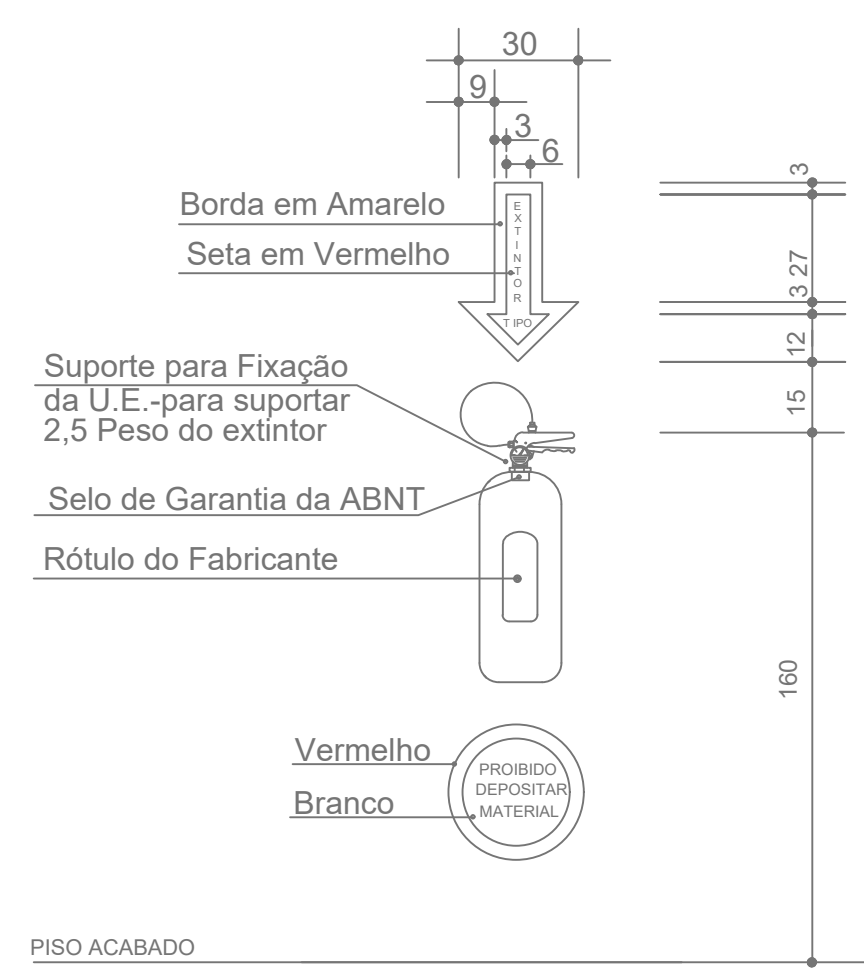

PISO ACABADO


Detalhe extintores  
Esc.: sem escala



NOTA

Placa luminosa - alimentação 220V  
Autonomia mínima de 3 horas  
Tensão não superior a 30 Vcc  
Placa em acrílico ou material similar. Dimensões: 25x16 cm  
Fundo branco leitoso c/ letras e seta em vermelho.  
Letras com traço de 1,0 cm e moldura de 4 x 9 cm  
PISO ACABADO

Detalhe sinalização de abandono de local  
Esc.: sem escala

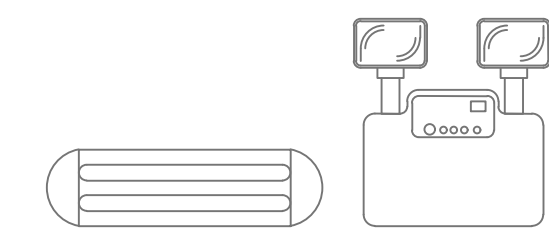

NOTA

Alimentação 220V  
Autonomia de 1 hora  
Tensão não superior a 30 Vcc

Nível de iluminação  
5 Lux em locais com desnível;  
3 Lux em locais planos;

PISO ACABADO

Detalhe iluminação de emergência  
Esc.: sem escala

APROVAÇÕES



Prefeitura Municipal de Rancho Queimado  
Praça Leonardo Sell, 40 - Centro - Rancho Queimado - Santa Catarina - CEP 88470-000  
Fone: (48) 3275-3100 - E-mail: [pmrq@ranchoqueimado.sc.gov.br](mailto:pmrq@ranchoqueimado.sc.gov.br) - site: [www.rq.sc.gov.br](http://www.rq.sc.gov.br)  
CNPJ 82.892.357/0001-96

Local da obra:

Rua Nossa Senhora dos Nascimento, s/n.º - Centro, Rancho Queimado

**PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO**  
EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

Proprietário:

Responsável Técnico(a) de projeto:

Prefeitura Municipal de Rancho Queimado  
82.892.357/0001-96

JONATHAN DE SOUZA NUNES  
CREA/SC 156148-2

Área:

513,22 m²

Data:

17/04/2023

Escala:

Indicada

Arquivo:

PREVENTIVO.dwg

Unidades de medida:

metros e metros quadrados

FOLHA:

01

Conteúdo: Sistema preventivo contra incêndio, planta de localização e detalhamentos