

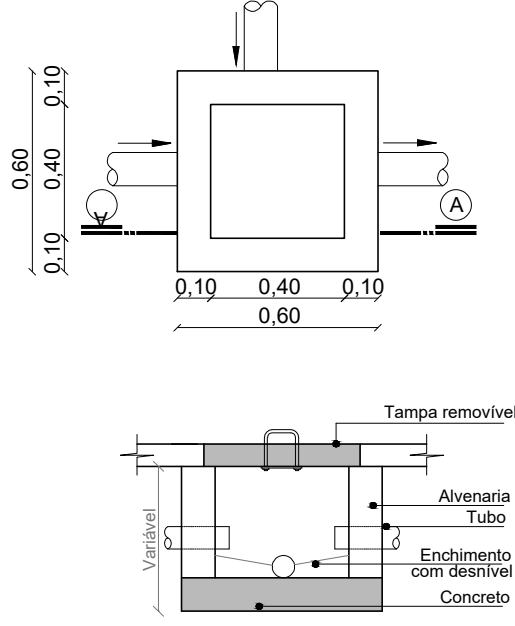


Detalhe caixa de inspeção
Esc.: Sem escala

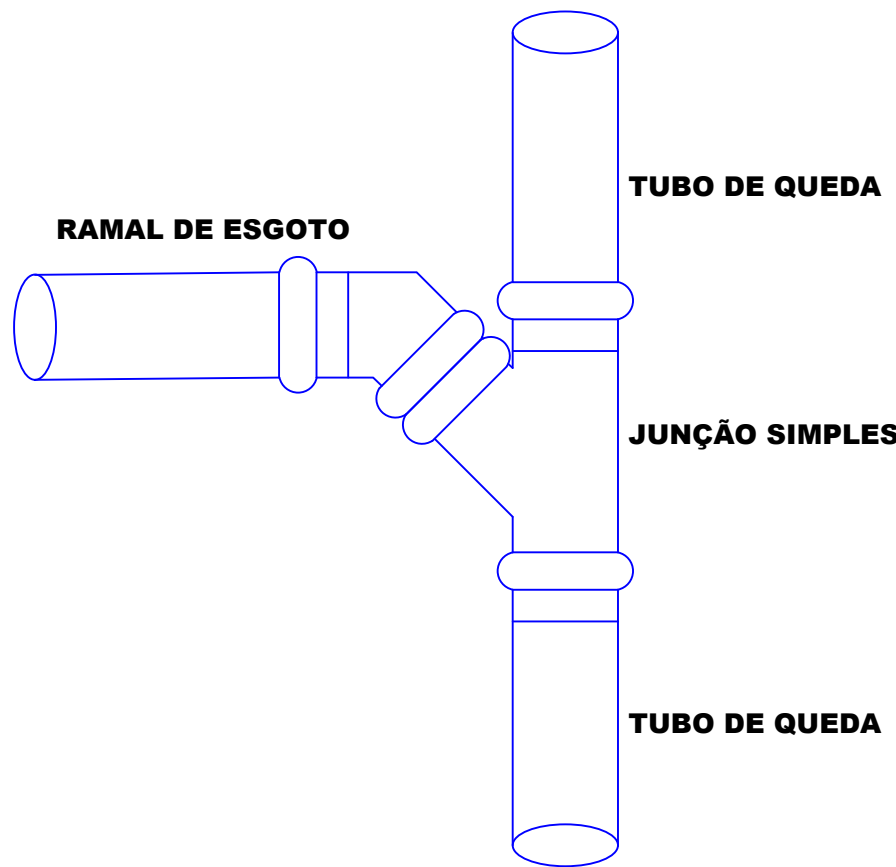


LEGENDA ESGOTO	
	Tubulação de esgoto
	Caixa de inspeção
	Caixa de gordura
	Caixa sifonada


INCLINAÇÃO DA TUBULAÇÃO:
2% - Ø 40 mm
2% - Ø 50 mm
2% - Ø 75 mm
1% - Ø 100 mm

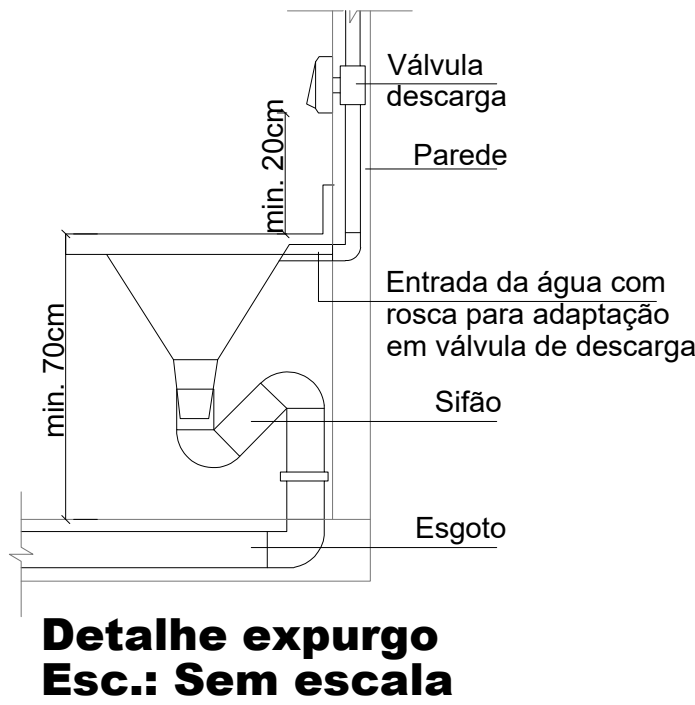

Detalhe do tubo de queda
Esc.: Sem escala

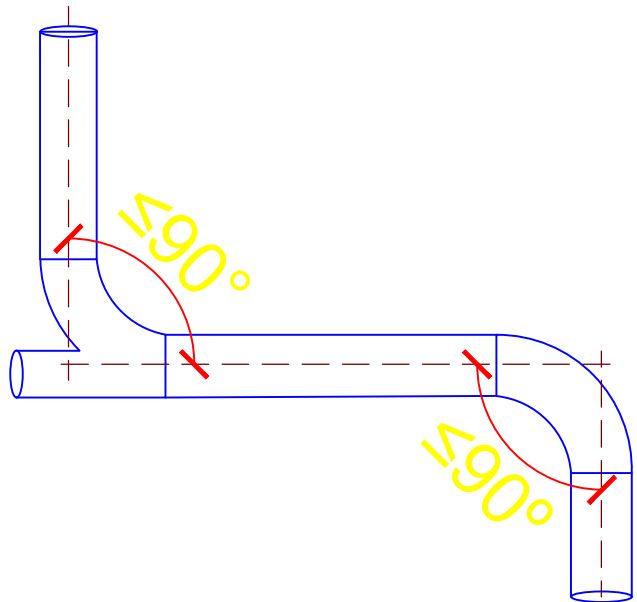

Detalhe mudança de direção de
tubulação vertical > horizontal
Esc.: Sem escala

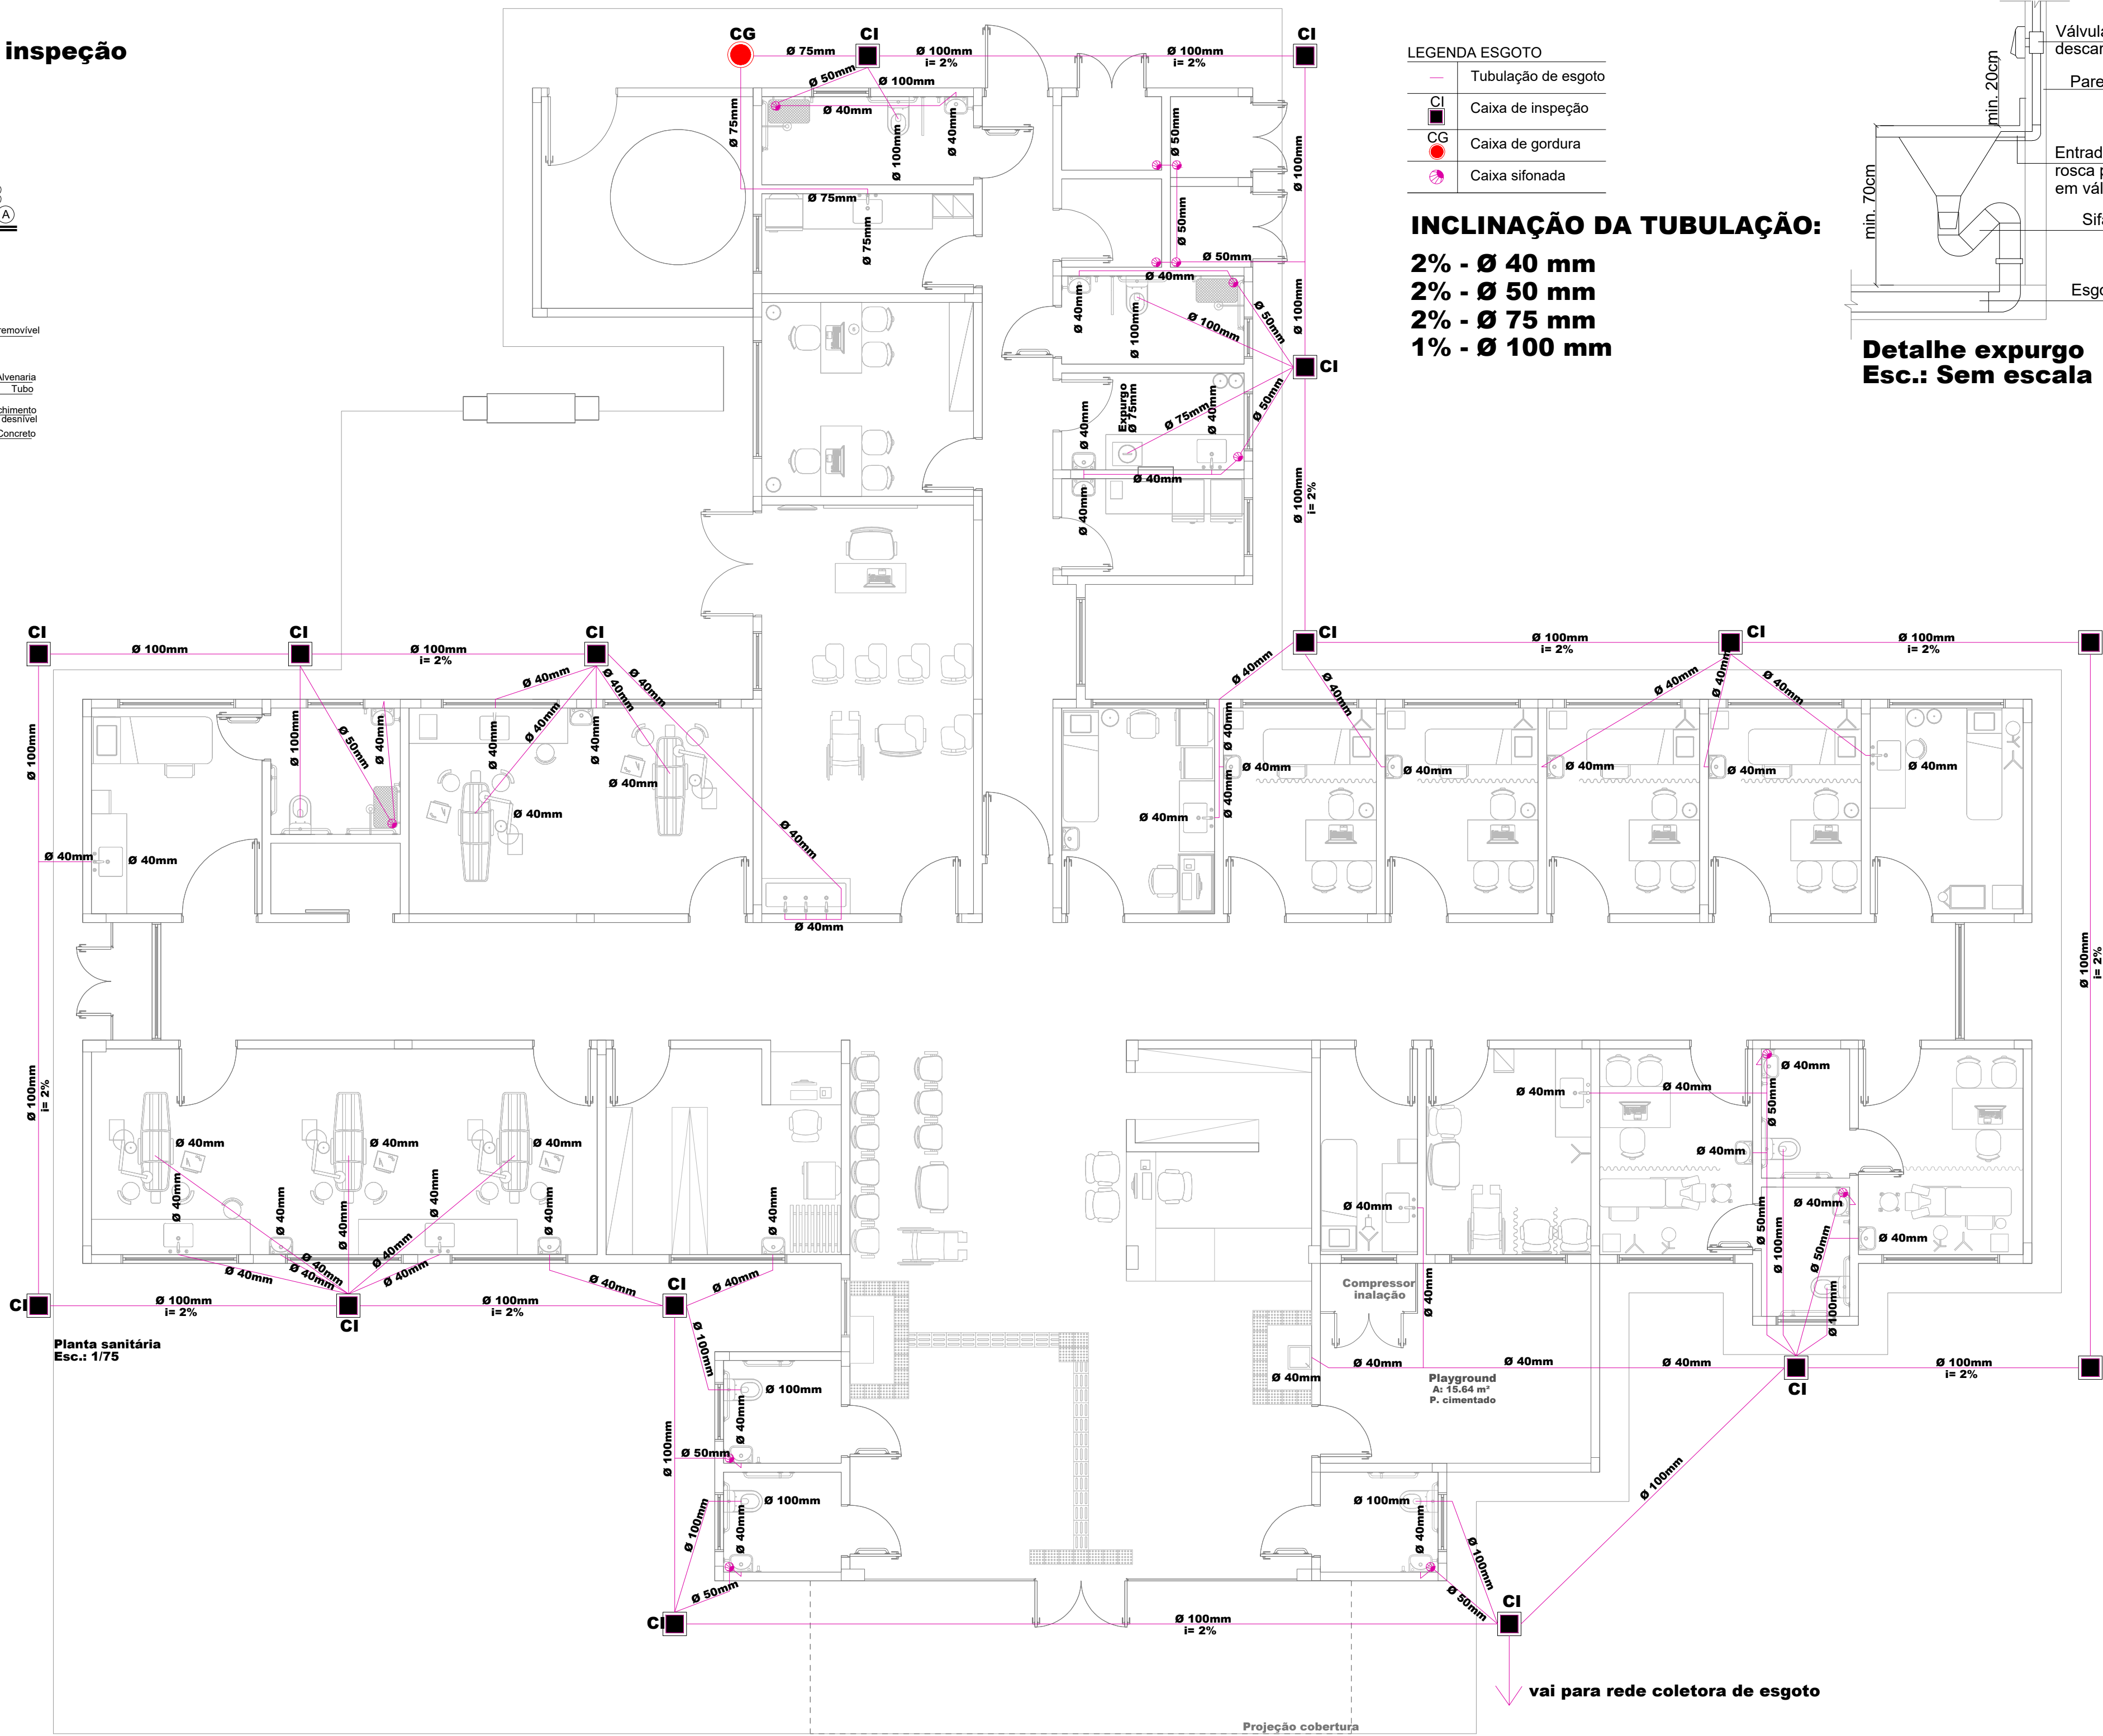


PLANTA BAIXA DE ESGOTO SANITÁRIO
Esc.: 1:75

NOTA:

1 - As tubulações de esgoto deverão passar por baixo das vigas.

2 - Quando instaladas as cubas, deverá ser feita a sifonagem das saídas do esgoto.

3 - As mudanças de direção ser feitas com ângulo a 45°, exceto no desvio do tubo de queda da vertical para horizontal, que admitem ângulo a 90°, porém utilizando curvas longas.

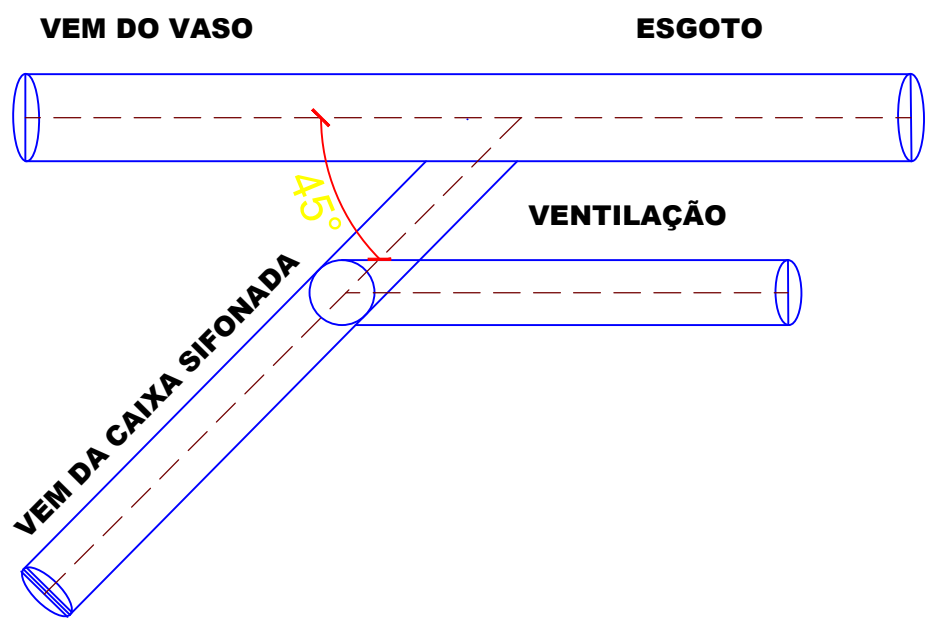

Detalhe mudança de direção de tubulação horizontal
Esc.: Sem escala

APROVAÇÕES



Prefeitura Municipal de Rancho Queimado
Praça Leonardo Sell, 40 - Centro - Rancho Queimado - Santa Catarina - CEP 88470-000
Fone: (48) 3275-3100 - E-mail: pmrq@ranchoqueimado.sc.gov.br - site: www.rq.sc.gov.br
CNPJ 82.892.357/0001-96

Local da obra:
Rua Nossa Senhora dos Nascituros, s/n.º - Centro , Rancho Queimado

PROJETO HIDROSSANITÁRIO
EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

Proprietário: Prefeitura Municipal de Rancho Queimado
82.892.357/0001-96
Responsável Técnico(a) de projeto: JONATHAN DE SOUZA NUNES
CREA/SC 156148-2

Área: 513,22 m²
Data: 17/04/2023
Escala: Indicada
Arquivo: Hidrossanitário.dwg
Unidades de medida : metros e metros quadrados

Conteúdo: PLANTA BAIXA DE ESGOTO SANITÁRIO E DETALHAMENTOS

FOLHA:
01
DE: 04